



Złącze kablowa ZZP

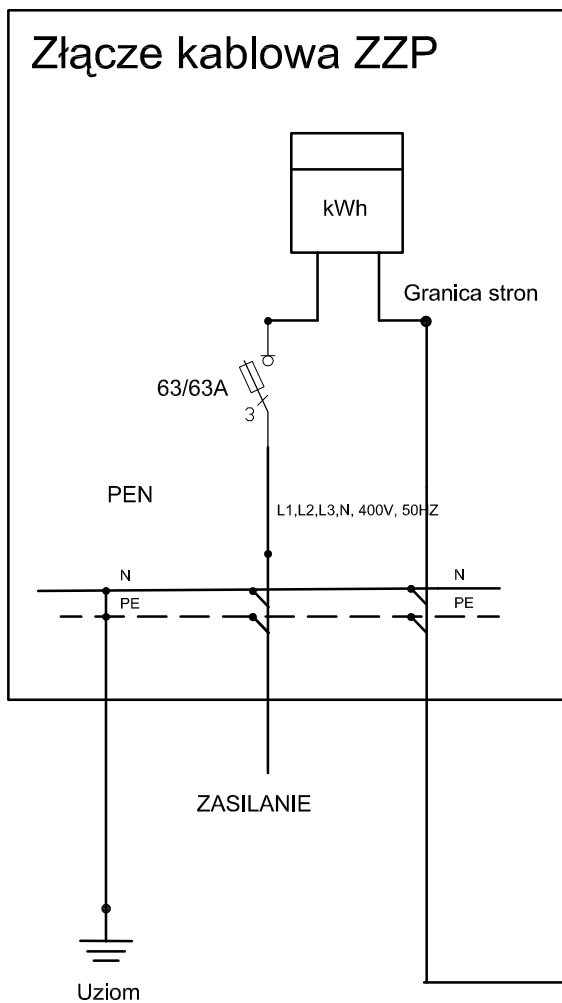

ROZDZIELNICA RG

$P_i = 40,0 \text{ kW}$
 $I = 60,8 \text{ A}$

GSU-RG



Uziom otokowy

YAKY 4x50 mm²

L=50m

Układ sieci TN-C-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
 SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE
 ZASILANIA
 W/G PN – HD 60364-4-41

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 1a/6

Centrum biblioteczno – kulturalne filia w Żelaznie
 dz nr360/7, 360/8, 360/10, 360/11 Żelazno, gm. Kłodzko

data
 styczeń 2018

Schemat zasilania

opracował *tech. Benedykt Szukalski*
 uprawniona budowlane BN-10.9/38/82

projektant *mgr inż. Tomasz Stapek*
 uprawniona budowlane 7131/32/31PW/2000

E-2