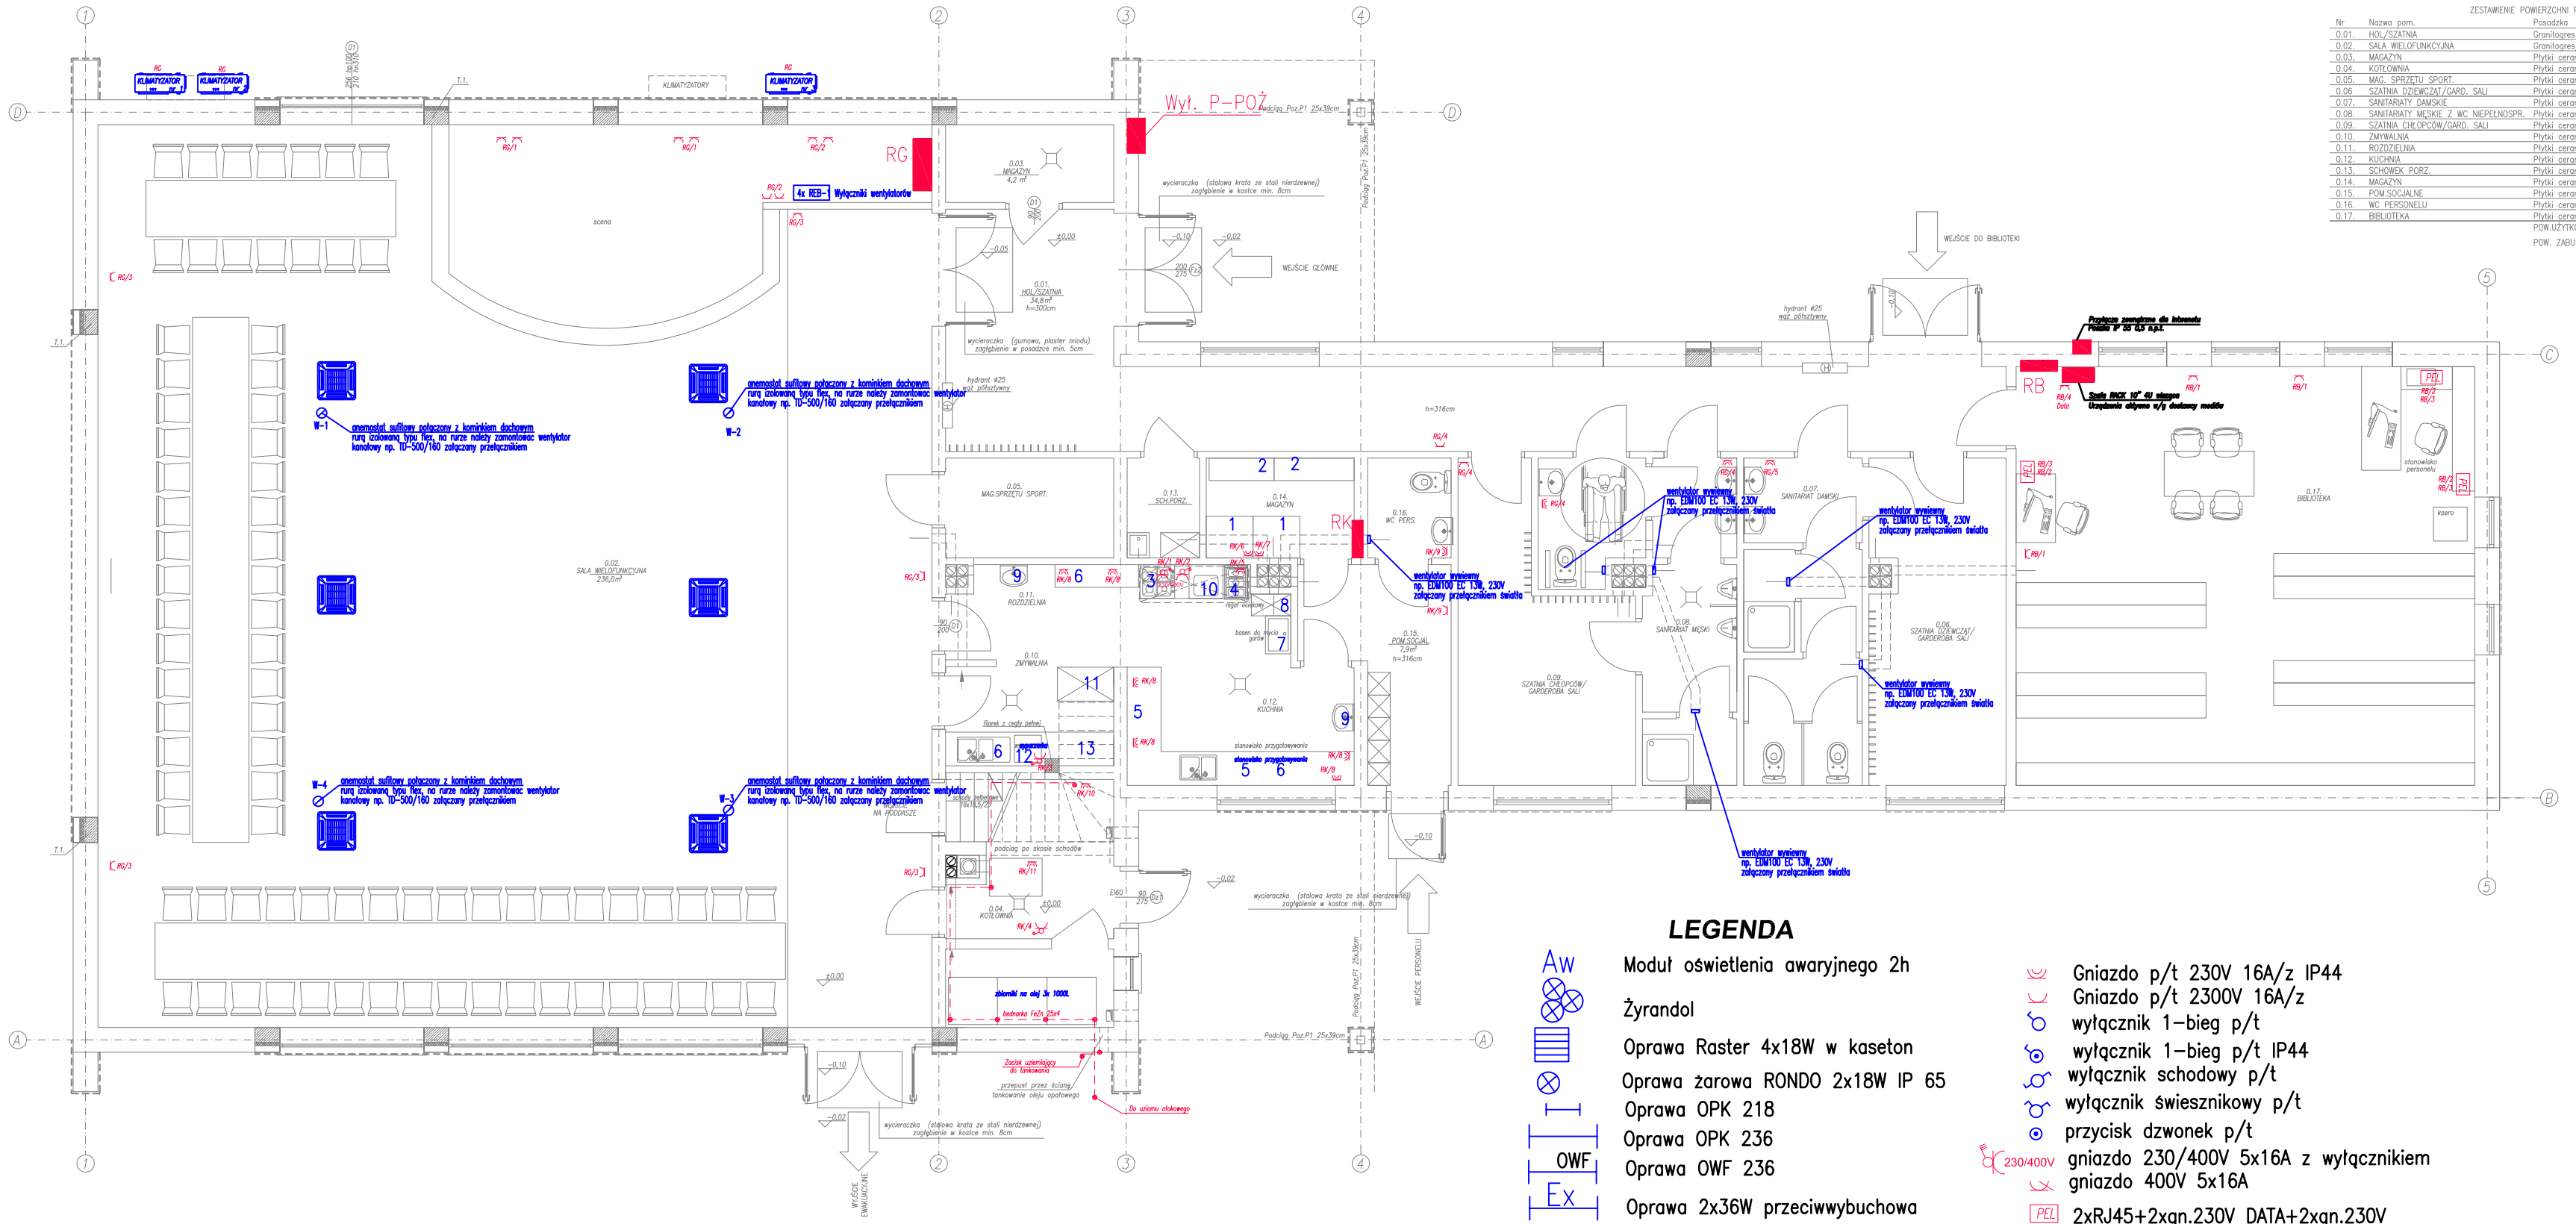
Wył. P-POŻ
4x RED-1 Wyłączniki wentylatorów
W-1 anemostat sufitowy połączony z kominkiem dachowym rurą izolowaną typu flex, na rurze należy zamontować wentylator kanałowy np. TD-500/160 załączony przełącznikiem
W-2 anemostat sufitowy połączony z kominkiem dachowym rurą izolowaną typu flex, na rurze należy zamontować wentylator kanałowy np. TD-500/160 załączony przełącznikiem
W-3 anemostat sufitowy połączony z kominkiem dachowym rurą izolowaną typu flex, na rurze należy zamontować wentylator kanałowy np. TD-500/160 załączony przełącznikiem
W-4 anemostat sufitowy połączony z kominkiem dachowym rurą izolowaną typu flex, na rurze należy zamontować wentylator kanałowy np. TD-500/160 załączony przełącznikiem
wentylator wyciągowy np. EDM100 EC 13W, 230V załączony przełącznikiem światła
Przełącz zamykane do telewizji PRZEŁ P 20 LS n.p.t.
Gniazdo RACK 19" 4U wysoce Umieszenie odbywa się w dedykowanej szafce
WEJŚCIE GŁÓWNE
WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI
WEJŚCIE PERSONELU
WYJŚCIE EWAKUACYJNE
KLIMATYZATORY
zbiornik na olej 1x 1000L
Zacisk uziemiający do tankowania przymocuj przez ścianę tankowanie olej opałowego
Do szlemu otakowego
wycieraczka (stalowa krata ze stali nierdzewnej) zagłębienie w kostce min. 8cm
wycieraczka (gumowa, plaster miodu) zagłębienie w posadzce min. 5cm
podciąg po skosie schodów
stanowisko przygotowania
stanowisko personelu
kserо
hydrant #25 wąż półsztywny
Podciąg Prz1/P1 25x38cm
Podciąg Prz2/P1 25x38cm
Podciąg Prz3/P1 25x38cm
Podciąg Prz4/P1 25x38cm
Podciąg Prz5/P1 25x38cm
Podciąg Prz6/P1 25x38cm
Podciąg Prz7/P1 25x38cm
Podciąg Prz8/P1 25x38cm
Podciąg Prz9/P1 25x38cm
Podciąg Prz10/P1 25x38cm
Podciąg Prz11/P1 25x38cm
Podciąg Prz12/P1 25x38cm
Podciąg Prz13/P1 25x38cm
Podciąg