


zawór kulowy DN32
 wodomierz wielostrumieniowy WS-3,5
 zawór kulowy DN32
 zawór antyskażeniowy DN32



Węzeł	PZ1		PZ2 PZ3	
Rzędna terenu [m n.p.m.]	318,50		318,50	
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	317,10	317,10	317,10	317,10
Zagłębienie [m]	1,40		1,40	
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PE63		0,00	
Długość [m]	33,00		2,50	
Odległość [m]	0,00	1,70	33,00	35,50
Dno wykopu [m n.p.m.]	317,10		317,10	
Spadek	0,00		0,00	
Materiał	PE		PE	
Opis terenu				

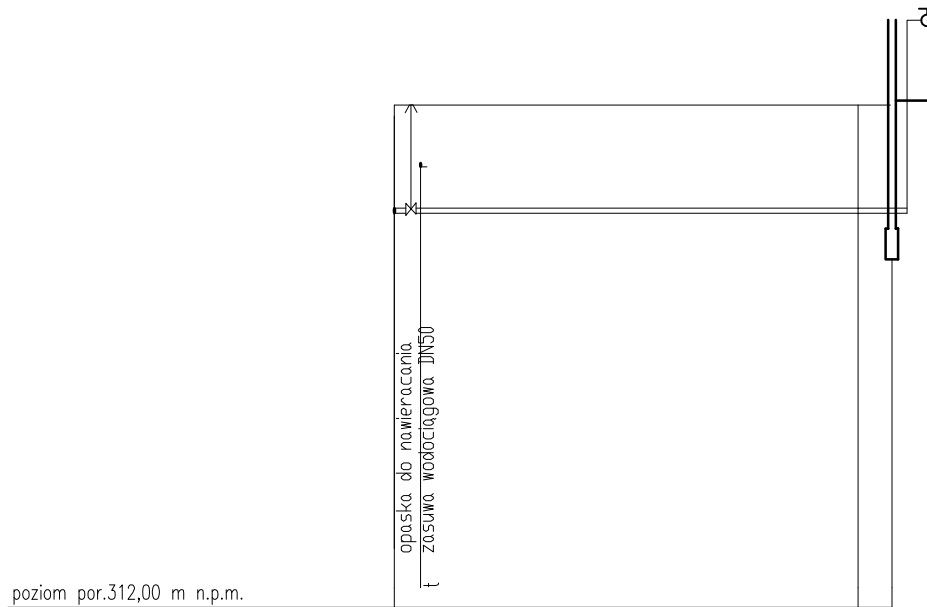

ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 1a/6 Centrum biblioteczno-kulturalne – filia w Żelaźnie dz nr 360/7, 360/8, 360/10, 360/11 Żelazno, gm. Kłodzko INWESTOR: Gmina Kłodzko			data styczeń 2018
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			1:100
projektant	inż. Paweł Kortus uprawniona budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr WKP/0358/PWOS/12		S8
sprawdzający	mgr inż. Karolina Hadryś uprawniona budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Upr. Nr WKP/0347/POOS/12		